




Badevandsprofil for havnebadet på Islands Brygge

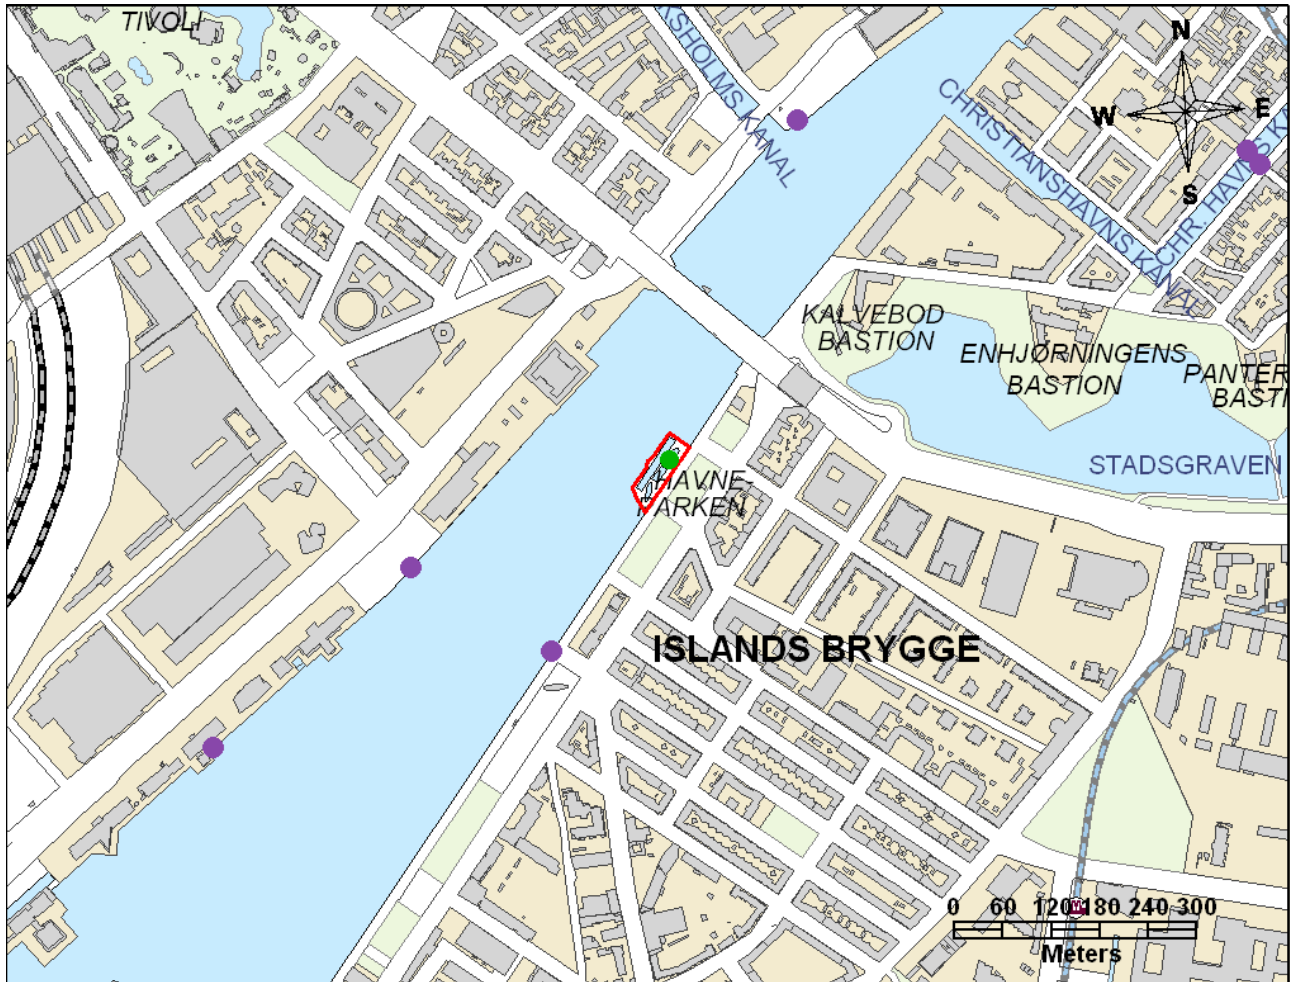

Figur 1. Udbredelse af badevandsprofilen.

Den røde streg angiver placeringen af badevandsprofilen/havnebadet.

Den grønne prik angiver, hvor der udtages badevandsprøver.

De lilla prikker angiver, hvor der kan ske overløb af spildevand under kraftigt regnvejr

Ansvarlig myndighed	Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Islands Brygge 37, 4. Sal Postboks 449 1505 København V Tlf.: 3366 3366 Email: parkognatur@tmf.kk.dk Hjemmeside: www.kk.dk
----------------------------	--

Beskrivelse af badestedet og badevandet	<p>Badevandsprofilet er et havnebad Havnebadet ligger på Islands Brygge, lige ved siden af Langebro. Havnebadet består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motionsbassin med længde på 75 m - Springbassin med 1, 3 og 5 m udspringsplatforme - Børnebassin med fast bund og dybde på 1,2 m - Børnebassin med fast bund og dybde på 0,3 m <p>Vandet er salt. Vandstrømmen er svag til stærk, overvejende fra nordlig og sydlig retning. Anlægget er under opsyn af livreddere. Anlægget har åbent i perioden 1. juni til 31. august.</p>
--	---

Varslingssystemet	<p>Badevandsprofilet indgår i Københavns Kommunes online varslingsystem (Badevandsudsigten), der hele tiden varsler kvaliteten af badevandet på baggrund af prognoser. Applikationen "Badevand" kan hentes til Smartphones på Android Market eller App Store, hvis du har en Android eller iPhone. Applikationen viser badevandsprognoserne og er gratis.</p>
--------------------------	---

Mulige fækale forureningskilder og kortvarige forureninger	<p>Der ligger en række overløbsbygværker til Københavns Havn. De nærmeste overløbsbygværker til badevandsprofilet ligger i Københavns Indershavn og er placeret ca. 300 m fra Havnebadet. I tilfælde af perioder med intensiv nedbør, kan udledningen fra overløbsbygværkerne medføre, at badevandet er forurenet med bakterier (E. Coli og Entrokokker). Ellers er der ingen kendte forureningskilder i badevandsprofilområdet.</p>
---	--

Badevandskvaliteten	2007	2008	2009	2010
Station 351/DKBW 1525	God	God	Udmærket	God

Forvaltningsforanstaltninger	<p>Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune arbejder løbende med at forbedre badevandskvaliteten i Københavns Havn. I Københavns Kommunes spildevandsplan, klimatilpasningsplan mv. beskrives, hvordan regnvand skal frakobles kloaksystemet og nedbringe overløbene til vandområderne. Badevand er desuden et væsentligt miljømål ved revision af tilladelser til overløb i Københavns Kommune. Ved forurening opsættes information på badestedet og på kommunens hjemmeside www.kk.dk/badevand.</p>
-------------------------------------	---

Anden forurening	<p>Glasskår, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler på forureninger, som lejlighedsvis kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte Københavns Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer. Ved prøveudtagning (minimum 20 gange per år) udføres tilsyn med havnebadet på Islands Brygge.</p>
-------------------------	---

Revision	<p>Badevandsprofilen er udarbejdet 24. marts 2011 Badevandsprofilen skal revideres senest 24. marts 2015 Afsnittet om "Badevandskvalitet" revideres hvert år før badesæsonstart</p>
-----------------	---