



Produktionssted **KMC Nordhavn**  
Udtagningssted **KMC Nordhavn**  
Udlægningssted  
Kunde  
Produktbetegnelse **0/16 KAS**

Prøve mrk.  
Lab nr. **239 - 24**  
Udtaget d. **25.10.24**  
Modtaget d. **25.10.24**  
Vare nr.


|                         |                   |                               |                    |                     |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Materialeanalyse</b> | Vandindhold total | %                             | Stendensitet, vand | g/cm <sup>3</sup>   |                   |
| SE-værdi v. 23 °C       | %                 | Vandindhold < 16mm <b>3,6</b> | %                  | Stendensitet, sprit | g/cm <sup>3</sup> |

### Renhedsgrad

|                                                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatur for nedtørring af materiale                                            | <b>25 C</b>                                  |
| Flydende lette partikler i vand                                                   | FL <b>0,0 cm<sup>3</sup>/kg</b>              |
| Knust beton, mørtel og øvrige ubundne + hydraulisk bundne materialer              | R <sub>c</sub> + R <sub>u</sub> <b>3,3 %</b> |
| Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton                          | R <sub>b</sub> <b>0,3 %</b>                  |
| Asfalt                                                                            | R <sub>a</sub> <b>96,5 %</b>                 |
| Glas                                                                              | R <sub>g</sub> %                             |
| Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips og ikke flydende træ, plastic og gummi | X %                                          |

### Sigteanalyse.

| Sigte mm | Gennemf. %    |
|----------|---------------|
| 125      |               |
| 90       |               |
| 63       |               |
| 45       |               |
| 31,5     | <b>100,0</b>  |
| 25       |               |
| 22,4     |               |
| 16       | <b>91,6 *</b> |
| 11,2     | <b>86,4</b>   |
| 8        | <b>76,8 *</b> |
| 5,6      | <b>63,4</b>   |
| 4        | <b>53,0</b>   |
| 2        | <b>37,7 *</b> |
| 1        | <b>23,9</b>   |
| ,5       | <b>14,0</b>   |
| ,25      | <b>7,9</b>    |
| ,125     | <b>4,9</b>    |
| ,063     | <b>3,6 *</b>  |

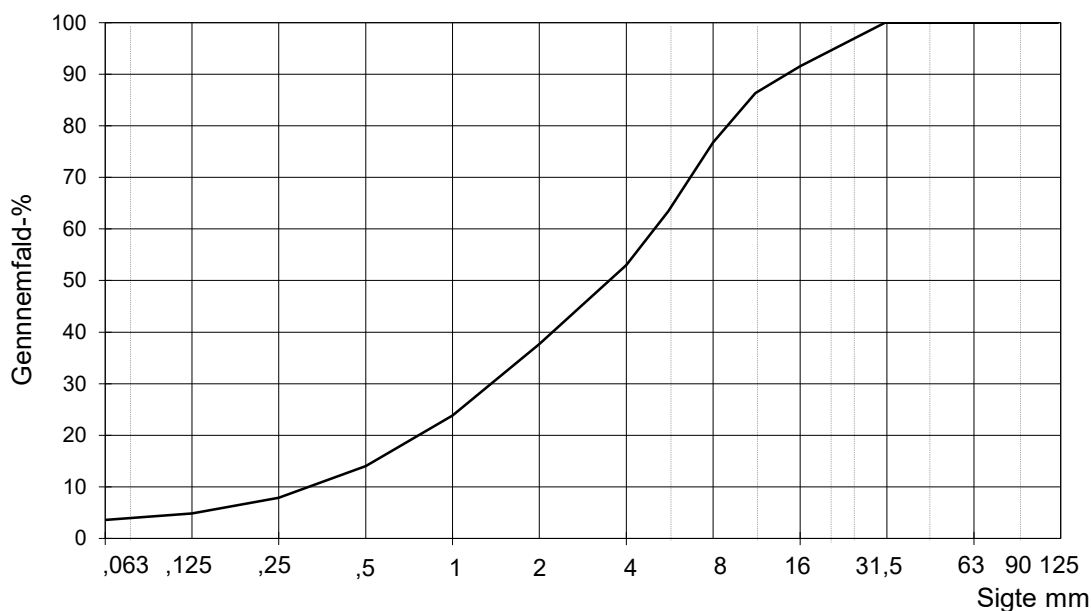

### Bemærkninger:

Testede krav er overholdt.