



Produktionssted **KMC Nordhavn**  
Udtagningssted **KMC Nordhavn**  
Udlægningssted  
Kunde  
Produktbetegnelse **0/32 KBA I**

Prøve mrk.  
Lab nr. **176 - 25**  
Udtaget d. **12.09.25**  
Modtaget d. **12.09.25**  
Vare nr.

|                         |                   |                               |                    |                     |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Materialeanalyse</b> | Vandindhold total | %                             | Stendensitet, vand | g/cm <sup>3</sup>   |                   |
| SE-værdi v. 23 °C       | %                 | Vandindhold < 16mm <b>5,0</b> | %                  | Stendensitet, sprit | g/cm <sup>3</sup> |


### Renhedsgrad

|                                                                                   |                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Temperatur for nedtørring af materiale                                            |                                 | <b>25 C</b>                  |
| Flydende lette partikler i vand                                                   | FL                              | <b>0,5 cm<sup>3</sup>/kg</b> |
| Knust beton, mørtel og øvrige ubundne + hydraulisk bundne materialer              | R <sub>c</sub> + R <sub>u</sub> | <b>68,7 %</b>                |
| Tegl, fliser, kakler, porcelæn, kalksandsten og letbeton                          | R <sub>b</sub>                  | <b>0,3 %</b>                 |
| Asfalt                                                                            | R <sub>a</sub>                  | <b>31,0 %</b>                |
| Glas                                                                              | R <sub>g</sub>                  | %                            |
| Ler, jord (ikke grus og sten), metal, gips og ikke flydende træ, plastic og gummi | X                               | %                            |

### Sigteanalyse.

| Sigte | Gennemf. |
|-------|----------|
| mm    | %        |

|      |               |
|------|---------------|
| 125  |               |
| 90   |               |
| 63   |               |
| 45   | <b>100,0</b>  |
| 31,5 | <b>96,3</b>   |
| 25   |               |
| 22,4 |               |
| 16   | <b>73,9 *</b> |
| 11,2 | <b>69,1</b>   |
| 8    | <b>61,4 *</b> |
| 5,6  | <b>52,2</b>   |
| 4    | <b>44,7</b>   |
| 2    | <b>34,6 *</b> |
| 1    | <b>25,9</b>   |
| ,5   | <b>18,1</b>   |
| ,25  | <b>10,1</b>   |
| ,125 | <b>5,6</b>    |
| ,063 | <b>3,6 *</b>  |

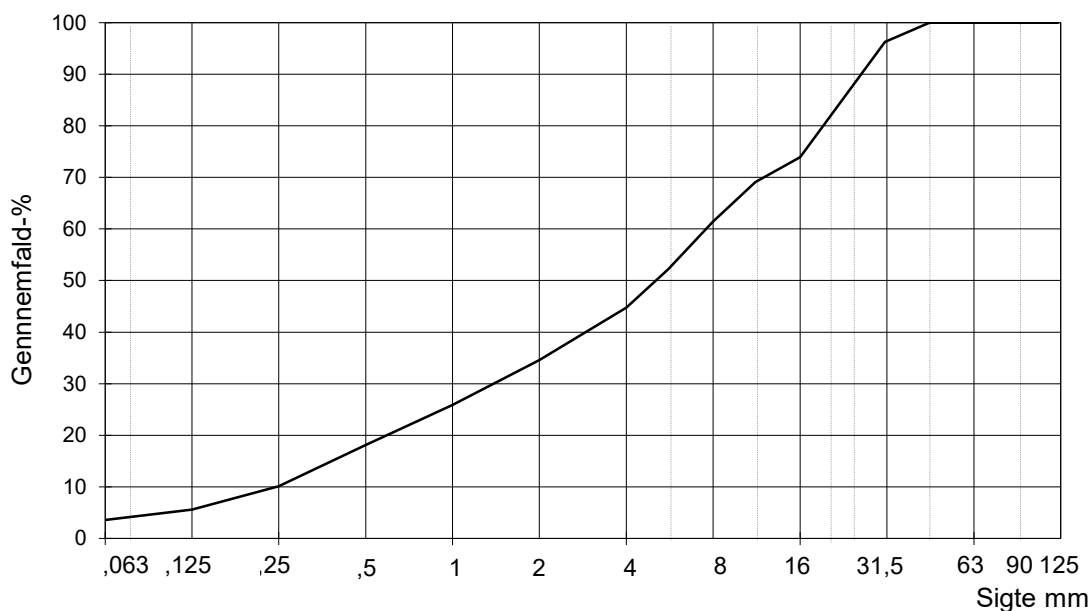

### Bemærkninger:

Testede krav er overholdt.