
Fra: KTFKP BPM Rådhuspost

Sendt: 2. juni 2026 14:00

Til: Kristine Ammitzbøll-Bille (Borgerrepræsentationen)

Emne: Svar på henvendelse om rødt flag for badevand ved Amager Strandpark stillet af MB Kristine Ammitzbøll-Bille (B), eDoc: 2026-0183666

Kære Kristine Ammitzbøll-Bille, MB

På vegne af Lena Kongsbach, vicedirektør i Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed, fremsender jeg svar på dit spørgsmål stillet den 25. maj 2026 vedr. rødt flag for badevand ved Amager Strandpark.

Med venlig hilsen

Pernille Blom Hermansen

Politisk koordinator

BPM Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed



Politikerspørgsmål fra Kristine Ammitzbøll-Bille (B) vedr. Amager Strandpark

Medlem af Borgerrepræsentationen Kristine Ammitzbøll-Bille (B) har den 25. maj 2026 stillet følgende spørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen.

Spørgsmål

1. Hvor ofte har der været rødt flag på badevandspunkterne Amager Strandpark Syd og Amager Strandpark Nord de seneste to år?
2. Kan forvaltningen sige, hvad det skyldtes?

Svar

Svar på spørgsmål 1:

I 2024 var der rødt flag på Amager Strandpark Nord og Amager Strandpark Syd i henholdsvis 99 og 64 timer i perioden fra den 15. maj til den 15. september, svarende til 3,4 % og 2,2 % af periodens i alt 2952 timer.

I 2025 var der rødt flag på Amager Strandpark Nord og Amager Strandpark Syd i henholdsvis 53 og 49 timer i perioden fra den 15. maj til den 15. september, svarende til 1,8 % og 1,6 % af periodens i alt 2952 timer.

Svar på spørgsmål 2:

Røde flag på Amager Strandpark Nord og Syd skyldes oftest bypass fra Renseanlæg Lynetten eller Renseanlæg Damhusåen.

Bypass sker, når kapaciteten i kloaksystemet og på renseanlæggene bliver presset, fordi det regner kraftigt, og indebærer, at spildevandet ikke når gennem alle rensetrin, før det ledes ud i Øresund. Det kan medføre røde flag på primært Amager Strand, fordi det udledte bypass-vand indeholder flere bakterier end det fuldt rensede spildevand, der udledes under normale omstændigheder.

På grund af placeringen af udledningpunkterne, jf. fig. 1, vil badevandskvaliteten på Amager Strand primært blive påvirket af udledninger fra renseanlæggene ved sydgående strøm.

01-06-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 12238

Dokumentnummer i F2
263337

Sagsnummer i eDoc
2026-0183666

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

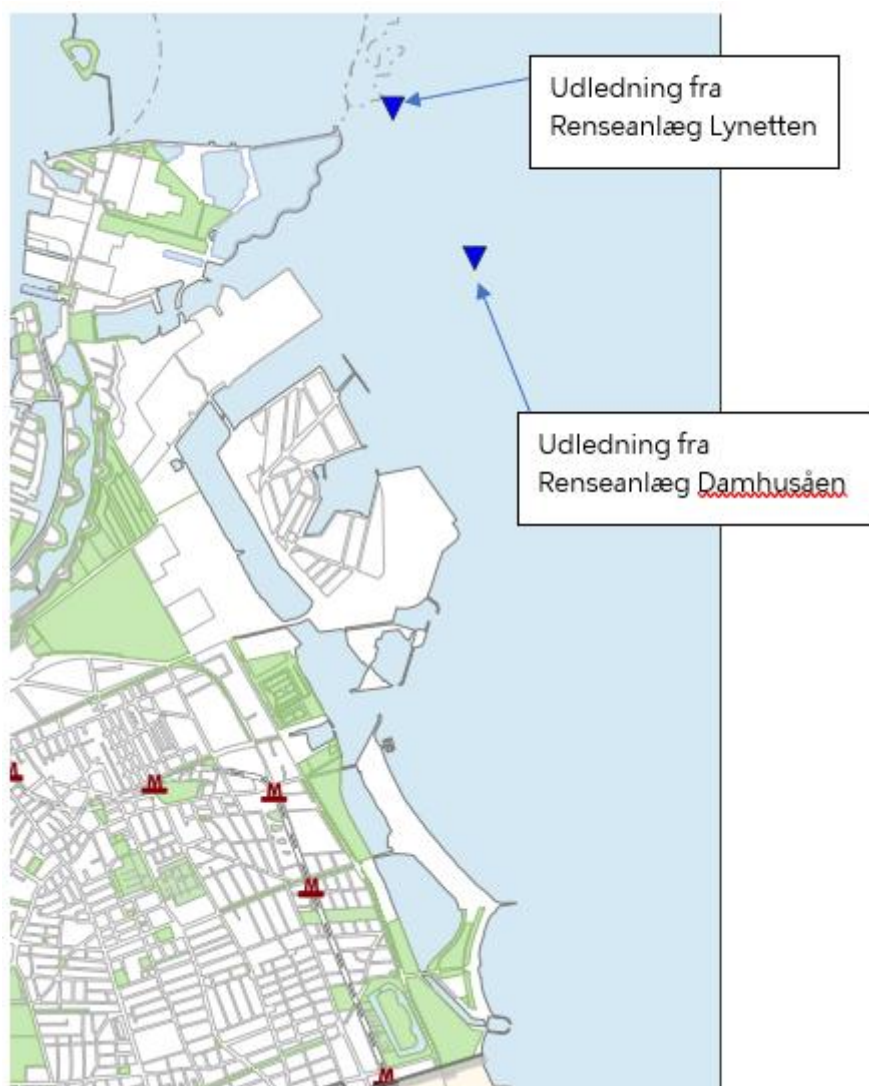


Fig. 1 Udledningspunkter for spildevand fra Renseanlæggene

Svaret er offentligt tilgængeligt på [Politikerspørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen 2026 | Københavns Kommune](#)

Lena Kongsbach
Vicedirektør