



**Ansøgning om godkendelse af badezone mht. badevandskvalitet,
(Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse)**

11-09-2015

Sagsnr.
2015-0181162

Dokumentnr.
2015-0181162-25


Sagsbehandler
Ketil Folmer Tornhøj
Christensen

- **Navn og e-mailadresse på ansøger**
Kultur- & Fritidsforvaltningen, Fritid KBH
v. Mads Kamp Hansen, madska@kff.kk.dk
- **Navn og e-mailadresse på lejer/ansvarlige for badestedet**

Kultur- & Fritidsforvaltningen, Team Bade
v. Lars Amelang, larsam@kff.kk.dk

Islands Brygge

Badezone ud for Islands Brygge Havnepark, matr. 20. Areal F i By & Havn kravspecifikation.

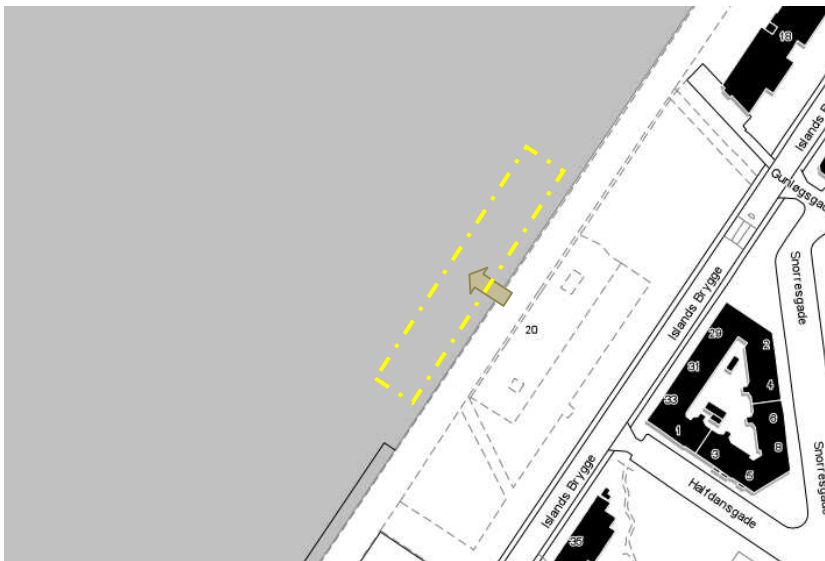

Byudvikling & Events

Nyropsgade 1
1602 København V

E-mail
BQ4Q@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780393

Tidspunkt

Badezonen ønskes ibrugtaget hurtigst muligt. Etablering kan ske umiddelbart efter godkendelse af TMF, By & Havn samt Politiet.

Periode

Badezonen vil være åben hele året.

Beskrivelse af badezone

- Badezonen er knyttet til det eksisterende promenade-anlæg.
- Badezonen etableres ud fra By & Havns kravspecifikationer til anlægget.

Skiltning

På kajarealet opsættes således tydeligt skilt med teksten:
”Badning tilladt indenfor det afmærkede område. Badning sker på eget ansvar”

Skiltet vil desuden henvise til Københavns Kommunes varselssystem for badevand på nettet og på app.

Skiltet vil bære Københavns Kommunes logo samt kontaktinformation på Team Bade, der er ansvarlig for badezonen.

Zonen

Selve badezonen vil have en længde på 100 meter og en bredde på 8 meter.

Badezonen etableres 2 meter fra kajkanten pga. stensætning. Fra kajkanten etableres adgang til badezonen via en træbro. I sleve badezonen etableres en flydeponon, hvorfra der kan bades.

Flydepontonen placeres i midten af zonen, således, at der fra intet sted i badezonen er større afstand end 50 meter til nærmeste redningspost. Endvidere opsættes der redningsstiger i orange neonfarver med maksimalt 15 meters afstand imellem stigerne.


På bolværket vil der være redningslinier i hele badezonens længde og i en afstand på 50 cm over daglig vande. Redningslinien vil være af minimum 20 mm. tykkelse vejr- og vandbestandig materiale (ikke kæder).

Selve badezonens indhegning vil bestå af gul markeringsbøjer med en indbyrdes afstand på ikke over 25 meter. Markeringsbøjerne bliver indbyrdes forbundet med flyderør, evt. forsynes med orangefarvede vodkugler. Markeringsbøjer og flyderør fastgøres til havnebunden med betonklodser.

Vanddybde

Vanddybden på det pågældende område er 6-9 meter. Med en badebro, der sikrer badning på denne dybde, sikrer, at de badende ikke kommer i berøring med sedimentet.

Overløbs-udledning

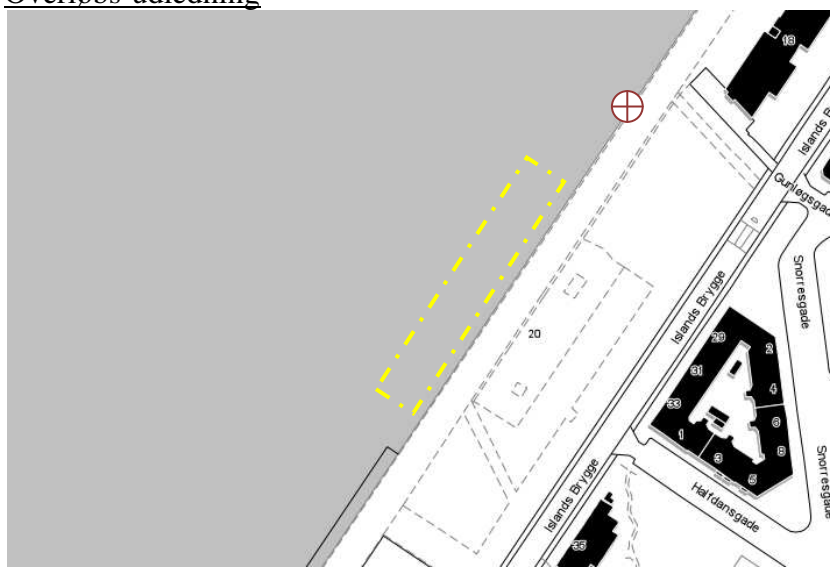

35 meter fra kanten af badezonen er et udløb fra en overløbskloak.

I perioden 2010-2014 har der gennemsnitligt været 1 tilfælde af overløb årligt. Det svarer til, at det tilsvarende vil være uhensigtsmæssigt at bade 1 gang årligt.

Med skiltning, der tilråder alle badende at orientere sig om badevandskvaliteten på nettet og på app, mener KFF, at der er tilstrækkelig sikkerhed for de badende.