



Til Borgerrepræsentationen

27-02-2013

Sagsnr.
2011-145673

Dokumentnr.
2013-180262

Sagsbehandler
Lone Reiff

Lukning af inderste del af Staldgade ved Maskincentralen i forbindelse med godkendelse af ammoniakkeøleanlægget i Kødbyen.

Ved Teknik- og Miljøudvalgets behandling af indstilling om ”Kom-muneplantillæg med VVM for køleanlæg i Den Hvide Kødby (2013-7450)” den 4. februar 2013 stillede udvalget spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt at lukke Staldgade. Udvalget spurgte, om man i stedet kan sikre køleanlægget med hængelås eller på anden vis.

Lukningen sker ikke for at sikre køleanlægget. Lukningen af den inderste del af Staldgade hænger sammen risikoen for, at mennesker bliver fanget i en farlig ammoniaksky i denne del af Staldgade. Besøgende kan have svært ved at komme væk, hvis de ikke forvejen er instrueret om flugtruter eller ledsages af folk med tilknytning til området. Spørgsmålet fra Teknik- og Miljøudvalget vil indgå i det samlede høringsmateriale til VVM-redegørelsen.

Staldgade lukkes nordøst for Maskincentralen ende ved overgangen mellem den grønne og den gule zone jf. kortet næste side, som stammer fra VVM-redegørelsen. Formålet er, at uvedkommende ikke kan komme ind. Den konkrete udformning af lukningen reguleres gennem miljøgodkendelsen.

Klima og Grøn Vækst


Njalsgade 13, 2. sal
Postboks 259
2300 København S

Telefon
3366 5511

E-mail
lonrei@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009595959

www.kk.dk/miljoe

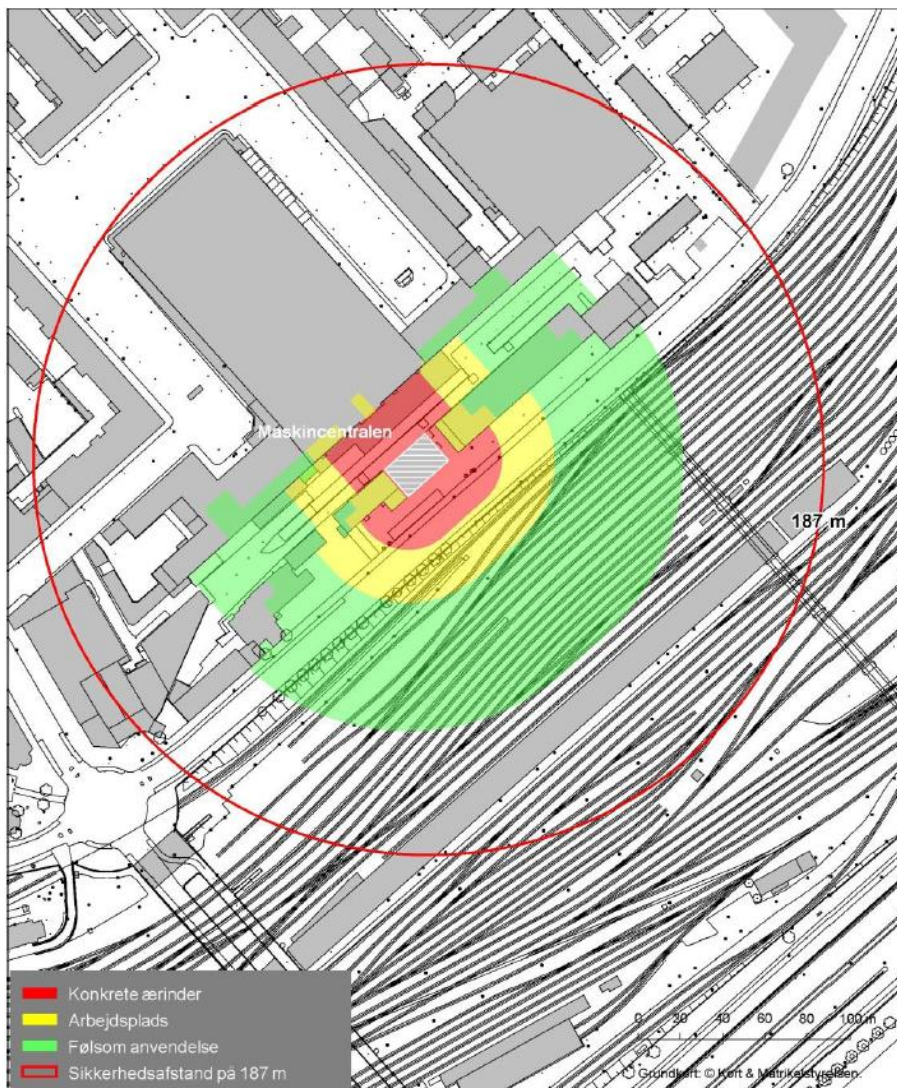

Figur 8-2 Zonekort baseret på den stedbundne risiko for projektet. Angiver risikoføleomme anvendelser i forhold til acceptkriterierne.. Ikke farvede områder må benyttes til alle anvendelser også meget følsom. Den røde streg angiver den maksimale sikkerhedsafstand.