




## Badevandsprofil for Havnebadet Fisketorvet

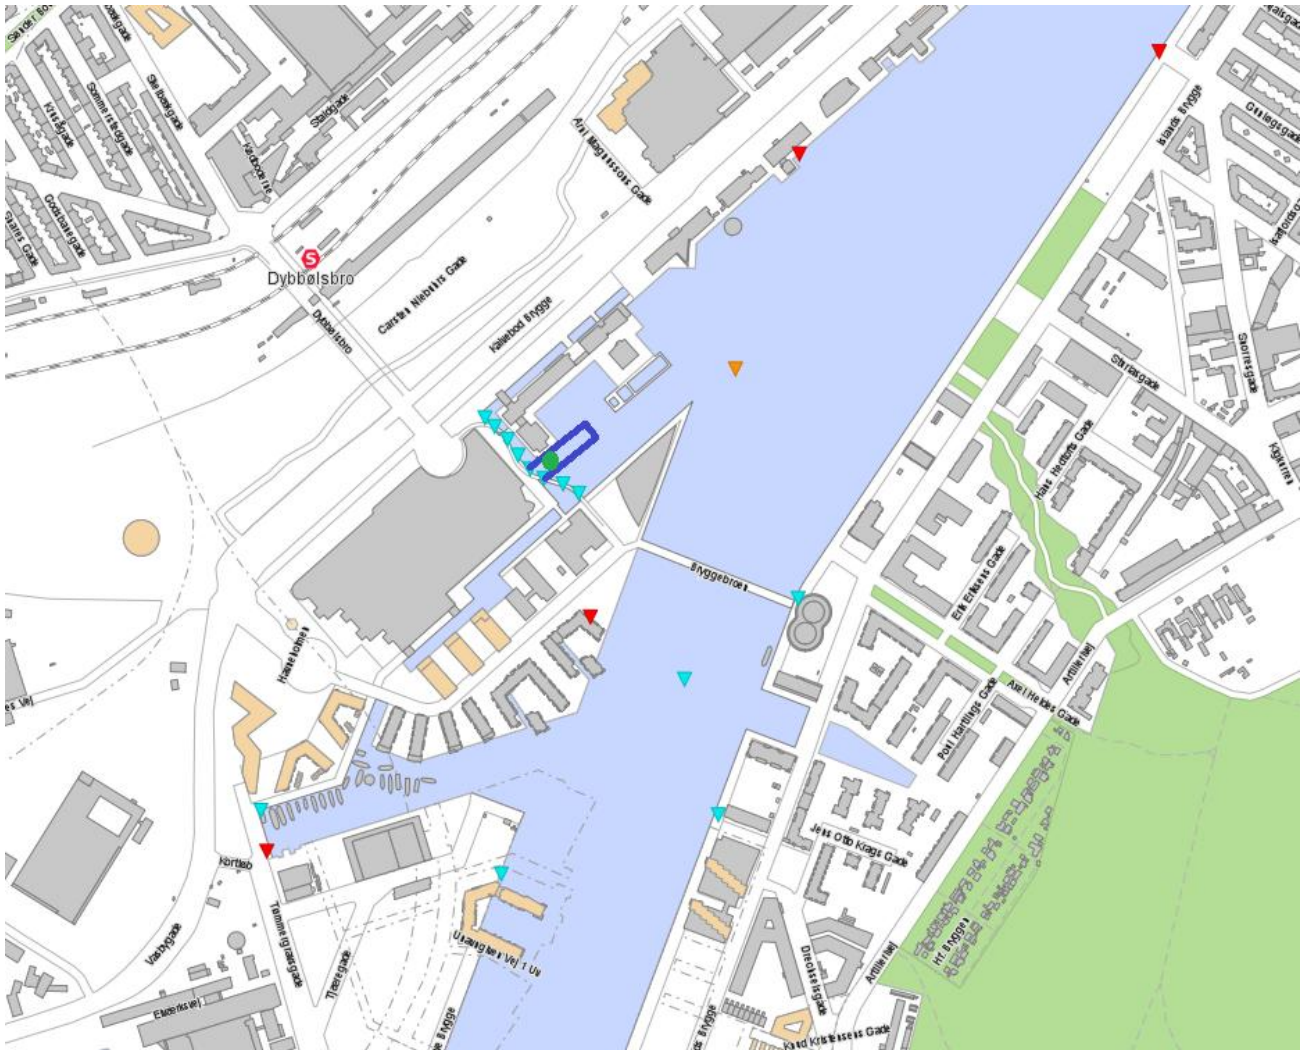

Figur 1. Udbredelse af badevandsprofilen.

Den blå streg angiver placeringen af badevandsprofilen/havnebadet.

Den grønne prik angiver, hvor der udtages badevandsprøver.

De røde trekanter angiver, hvor der kan ske overløb af spildevand under kraftigt regnvejr

De lyseblå trekanter angiver, hvor der sker udledning af regnvand

<b>Ansvarlig myndighed</b>	Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, 2. sal Postboks 449 1505 København V  Tlf.: 3366 3366 Email: <a href="mailto:vand@tmf.kk.dk">vand@tmf.kk.dk</a> Hjemmeside: <a href="http://www.kk.dk">www.kk.dk</a>
----------------------------	---

<b>Beskrivelse af badestedet og badevandet</b>	<p>Badevandsprofilen er et havnebad. Havnebadet ligger i Gasværkhavnen, mellem Fisketorvet, Havneholmen og Kalvebod Brygge.</p> <p>Havnebadet består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motionsbassin med længde 50 m og dybde 5 m</li> <li>- Springbassin med dybde på 5 m</li> <li>- Børnebassin med fast bund og dybde på 0,7 m</li> </ul> <p>Vandet er salt. Vandstrømmen i KBHs havn er svag til stærk, overvejende fra nordlig og sydlig retning.</p> <p>Anlægget er åbent for offentligheden døgnet rundt, alle ugens dage fra 1. juni til 30. september. I denne periode vil badning ske under opsyn af livreddere i otte timer af døgnet – enten fra kl. 11.00 – 19.00 eller fra kl. 12.00 – 20.00. Badning udenfor dette tidsrum sker på eget ansvar.</p> <p>Risiko for blågrønalg vurderes at være lille Risiko for fytoplanktonvækst og makroalger vurderes at være lille</p>
--	---

<b>Varslings-systemet</b>	<p>Badevandsprofilen indgår i <a href="#">Københavns Kommunens online varslingsystem</a> (Badevandsudsigten), der hele tiden varsler kvaliteten af badevandet på baggrund af prognoser.</p> <p>Applikationen "Badevand" kan hentes til Smartphones på Android Market eller App Store, hvis du har en Android eller iPhone.</p> <p>Applikationen viser badevandsprognoserne og er gratis.</p>
---------------------------	--

<b>Mulige fækale forureningskilder og kortvarige forureninger</b>	<p>Der er overløbsbygværker til Københavns Havn. Det nærmeste overløbsbygværk til badevandsprofilen ligger i Københavns Inderhavn og er placeret ca. 300 m fra Havnebadet.</p> <p>I tilfælde af perioder med intensiv nedbør, kan udledningen fra overløbsbygværkerne medføre, at badevandet er forurenet med bakterier.</p> <p>Ellers er der ingen kendte forureningskilder i badevandsprofilområdet.</p>
---	--

<b>Badevands-kvaliteten</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Station 352/ DKBW 1528	Udmærket	Udmærket	Udmærket	Udmærket

<b>Forvaltnings-foranstaltninger</b>	<p>Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune arbejder løbende med at forbedre badevandskvaliteten i Københavns Havn. I Københavns Kommunes spildevandsplan, klimatilpasningsplan mv. beskrives, hvordan regnvand skal frakobles kloaksystemet og nedbringe overløbene til vandområderne. Badevand er desuden et væsentligt miljømål ved revision af tilladelser til overløb i Københavns Kommune.</p> <p>Ved forurening opsættes information på badestedet og på kommunens hjemmeside <a href="http://www.kk.dk/badevand">www.kk.dk/badevand</a>.</p>
--------------------------------------	--

<b>Anden forurening</b>	<p>Glasskår, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler på forureninger, som lejlighedsvis kan forekomme.</p> <p>Badegæster opfordres til at kontakte Københavns Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer. Ved prøveudtagning (minimum 20 gange per år) udføres tilsyn med havnebadet ved Fisketorvet.</p>
-------------------------	--

<b>Revision</b>	<p>Badevandsprofilen er udarbejdet marts 2016</p> <p>Badevandsprofilen skal revideres senest marts 2020</p> <p>Afsnittet om "Badevandskvalitet" revideres hvert år før badesæsonstart</p>
-----------------	---